FACADE OSSATURE BOIS

sans exigences globales feu façade - isolant en âme

Partie courante



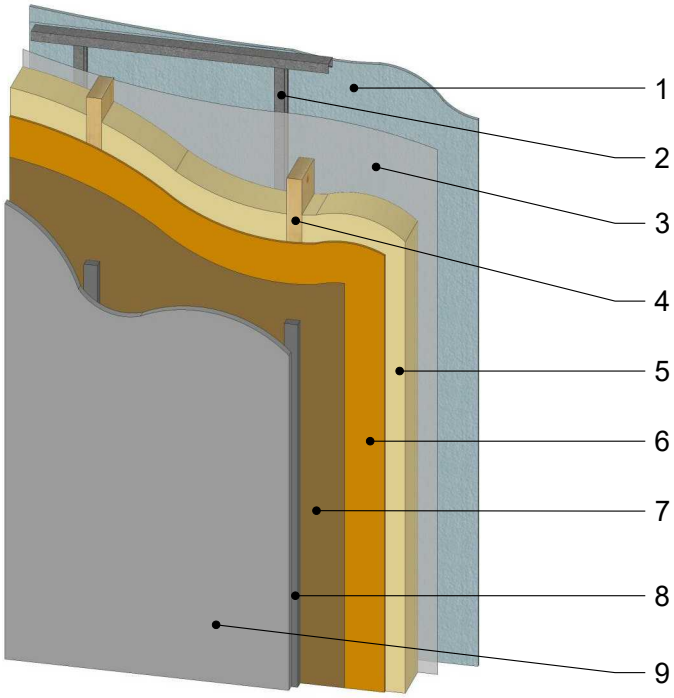

DEFINITION DES COMPOSANTS DE LA PAROI CONFORMES AU CGM DU NF DTU 31.4 ET NOTAMMENT AUX CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS

1 - Parement mural intérieur : 1 à 2 plaques de plâtre standard ou à résistance au feu améliorée selon exigences liées à l'ouvrage (conforme au NF DTU 25.41)

2 - Ossature métallique de contre-cloison : Ossature métallique selon NF DTU 25.41.

3 - Pare-vapeur : Sd ≥ 18m

4 - Montants et traverses Bois Massif (BM) ou Bois Massif Abouté (BMA) : Ep 45mm - Entraxe de 400 ou 600 mm - Elancement (rapport largeur/épaisseur) de 6 maxi - C18 ou D18 mini - Compatible classe d'emploi 2 - Résistance aux insectes à larves xylophages et termites selon l'Arrêté du 27 Juin 2006 (modifié 2010)

5 - Isolant : Semi rigide selon NF DTU 31.4 ou selon DTA

6 - Voile de stabilité : Contreplaqué type 3S ép ≥ 7mm - OSB3 ép ≥ 9mm - Panneaux de particules type P5 ≥ 10mm - Panneaux LVL ép ≥ 15mm

7 - Pare-pluie : Sd ≤ 0.18m conforme au NF DTU 31.4

8 - Ossature support de bardage : Bois ou métal - en pose verticale ou à double réseau (ossature et contre-ossature) fixée au droit des montants en conformité avec les DTUs et Avis Techniques des bardages et permettant la ventilation du complexe entre le nu intérieur du bardage et le pare-pluie

9 - Bardage ventilé : Bardage ventilé suivant NF DTU ou DTA ou Atec
Bardage à joints ouverts ou fermés compatible avec niveau exigence Ee1
Bardage à joints fermés compatible avec niveau exigence Ee2

30/08/2023	FOB01-01	Axonométrie	Ech -

Il est rappelé à l'utilisateur qui consulte le site et utilise les informations qu'il contient, qu'il doit les utiliser sous sa seule responsabilité en vérifiant leur pertinence, leur cohérence et leur non obsolescence.

FCBA INSTITUT TECHNOLOGIQUE
FRANCE BOIS FORÊT INTERPROFESSION NATIONALE
MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES
CODIFAB Développement des Industries Françaises de l'Ameublement et du Bois